





LIGHT GROUP

ТОВ «ЛАЙТ ГРУП»

46027, м. Тернопіль  
вул. С. Будного, 30/91  
тел. (0352) 432-009, 454-009  
e-mail: info@light-group.com.ua  
www.light-group.com.ua

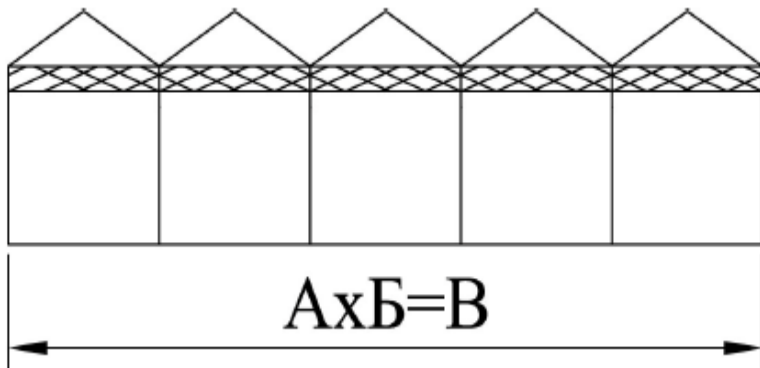


Прохання позначити на плані:  
- Місце розташування доріжки та її розміри.  
- Розташування трансформаторних підстанцій.  
- Оптимальне розташування щитів освітлення.

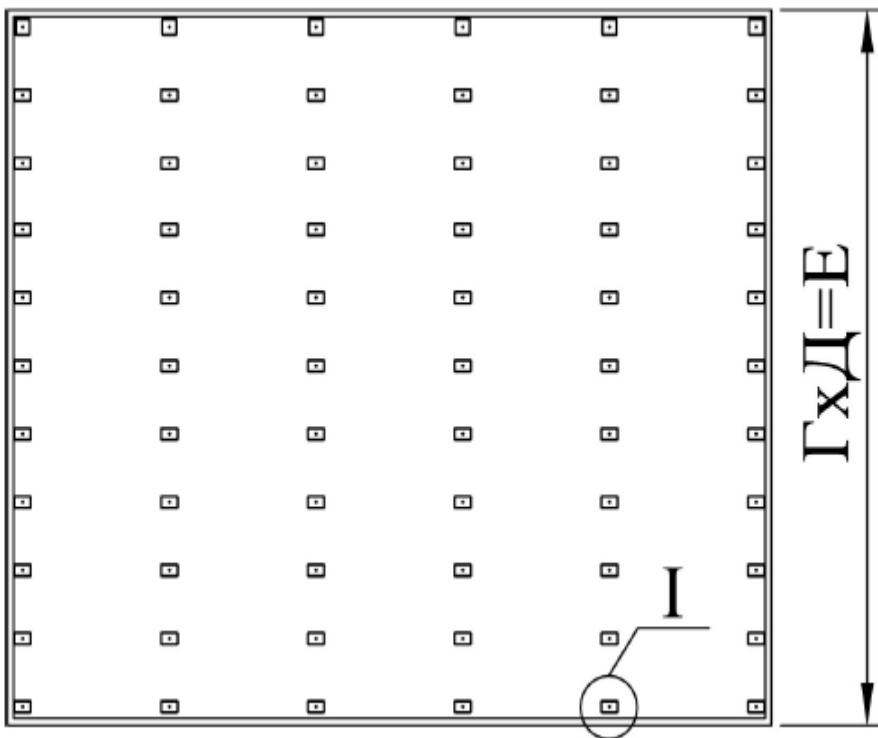

А - кількість хаток \_\_\_\_\_ шт.  
Б - розмір хаток \_\_\_\_\_ м.  
В - загальна ширина \_\_\_\_\_ м.  
Г - кількість секцій \_\_\_\_\_ шт.  
Д - розмір секції \_\_\_\_\_ шт.

I – січення колони

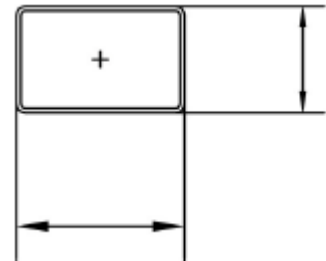

Вирощувана культура: \_\_\_\_\_

Необхідна освітленість (Лк, мкмоль): \_\_\_\_\_ на висоті від підлоги \_\_\_\_\_ м.

Електротехнічний проект  так  ні

Виділені потужності для освітлення: \_\_\_\_\_ МВт

Тип джерел електроенергії:  так  ні - промислова мережа;  так  ні - газогенератор

Напруга мережі: \_\_\_\_\_ В


Частота напруги: \_\_\_\_\_ Гц

Максимальне відхилення напруги від номінальної \_\_\_\_\_ В

Відповідність напруги: \_\_\_\_ - EN 50160; \_\_\_\_ - ГОСТ 13109

Потужність одночасного включення без виходу параметрів мережі за допустимі межі: \_\_\_\_\_ Вт

Прохання заповнити відповідні розміри на плані:

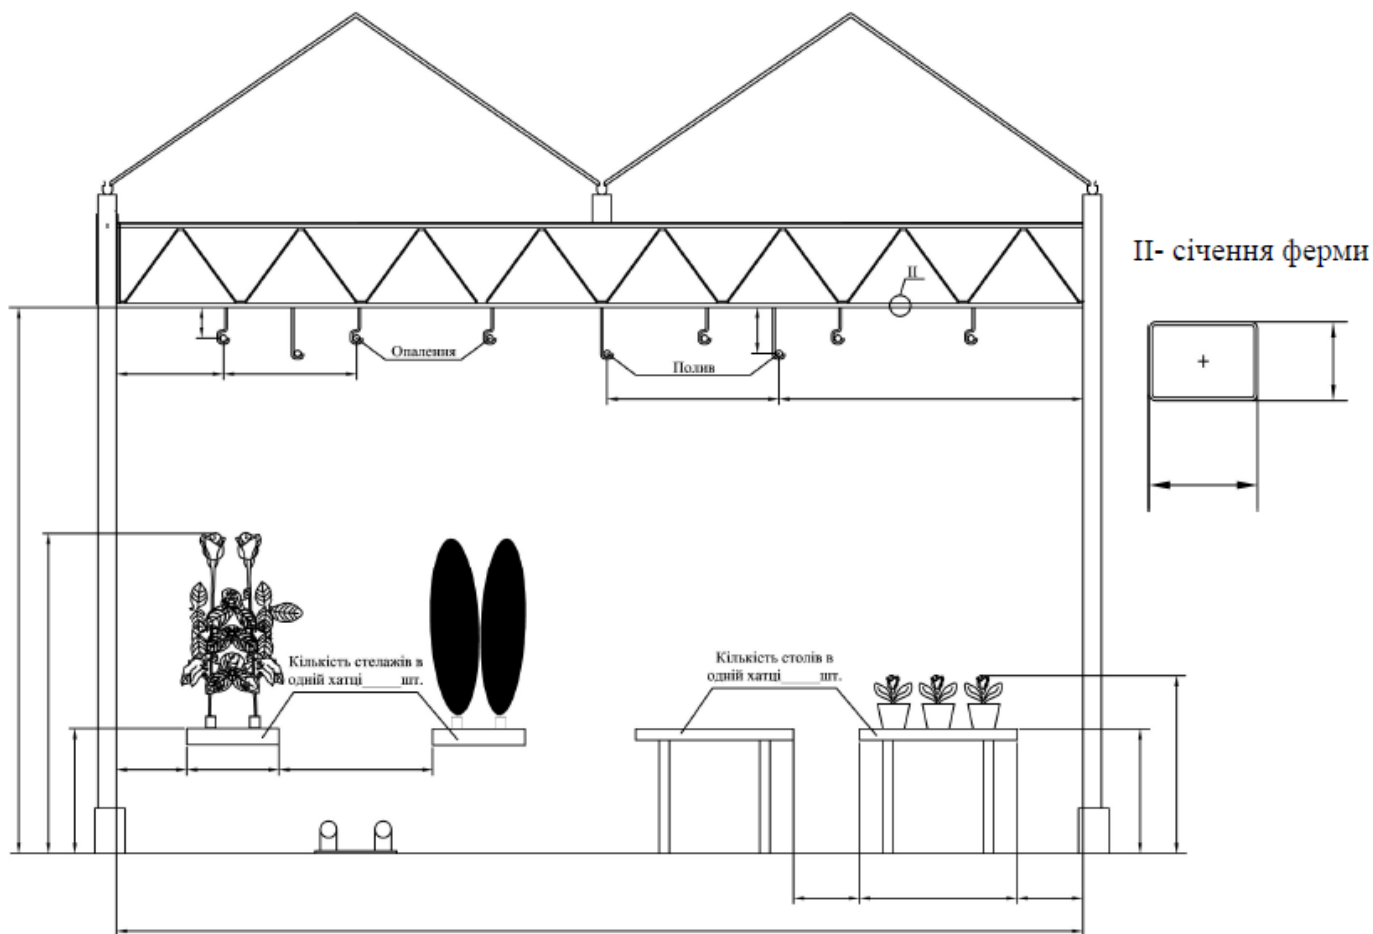

Труби опалення:  так  ні

Труби поливу:  так  ні

Екрануючі штори:  так  ні

Існує освітлення: \_\_\_\_\_

Інше обладнання: \_\_\_\_\_

Система управління світильниками:

Режими роботи: \_\_\_\_ - ручний \_\_\_\_ - автоматичний

Режими включення: \_\_\_\_ - 100% \_\_\_\_ - 50/50%

Час включення системи \_\_\_\_\_

Час виключення системи \_\_\_\_\_

Кількість незалежних зон освітлення на об'єкті:

Додаткова інформація:

Заповнив: \_\_\_\_\_

(П.І.Б.)

(дата)

(підпис)